

**CA** Schneider Electric Limited  
Stafford Park 5  
Telford, TF3 3 BL, UK

**Schneider Electric Industries SAS**

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an das  
Customer Care Centre in Ihrem Land.  
[se.com/contact](http://se.com/contact)

**Schneider Electric Industries SAS**

En cas de questions techniques, veuillez contacter le  
Support Clients de votre pays.

[se.com/contact](http://se.com/contact)

**Schneider Electric Industries SAS**

Si tiene consultas técnicas, llame al servicio de atención comercial de su país.


[se.com/contact](http://se.com/contact)

→  Installazione  
Ⓡ Rimozione

---

 **AVVERTENZA**  
**Pericolo di morte per folgorazione. Il dispositivo può danneggiarsi.**

Lo spazio di sicurezza deve essere garantito conformemente a IEC 60664-1. Tra i singoli conduttori del cavo di alimentazione da 230 V e la linea KNX Ⓡ devono esserci almeno 4 mm.



**AVVERTENZA**  
**Rischio di morte per folgorazione.**

Installare solo dispositivi con almeno un isolamento di base vicino al dispositivo.  
In caso contrario potrebbero derivare lesioni gravi o la morte.

 **Nota**

L'installazione del cavo di comunicazione per le tecnologie informatiche deve essere garantita in conformità con DIN EN 50174.

La mancata osservanza di queste istruzioni può causare danni ai dispositivi o interferire con la comunicazione.












SpaceLogic KNX IP Router DIN Rail



MTN6500-0103



https://go2se.com/ref=MTN6500-0103

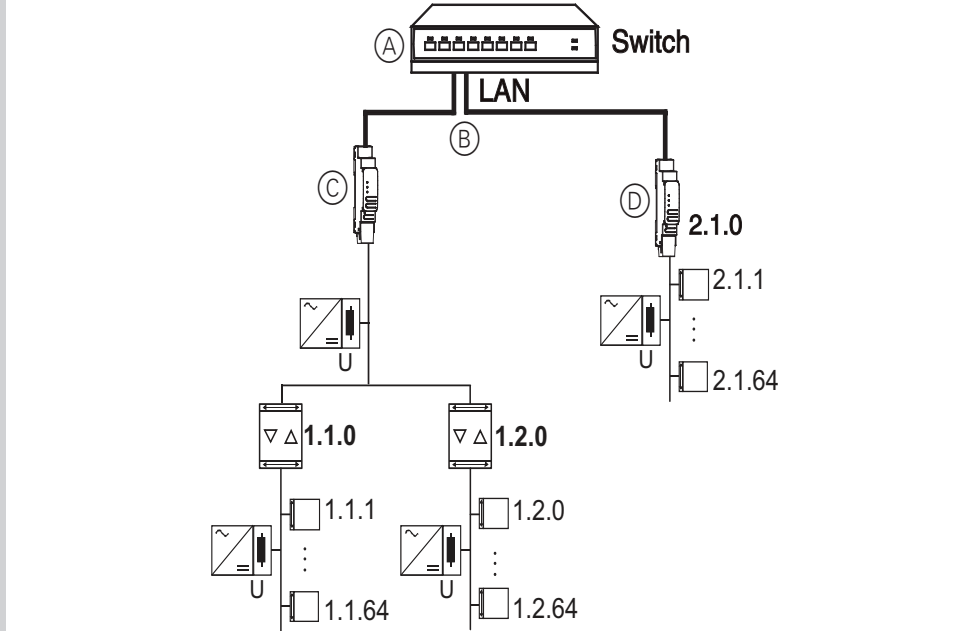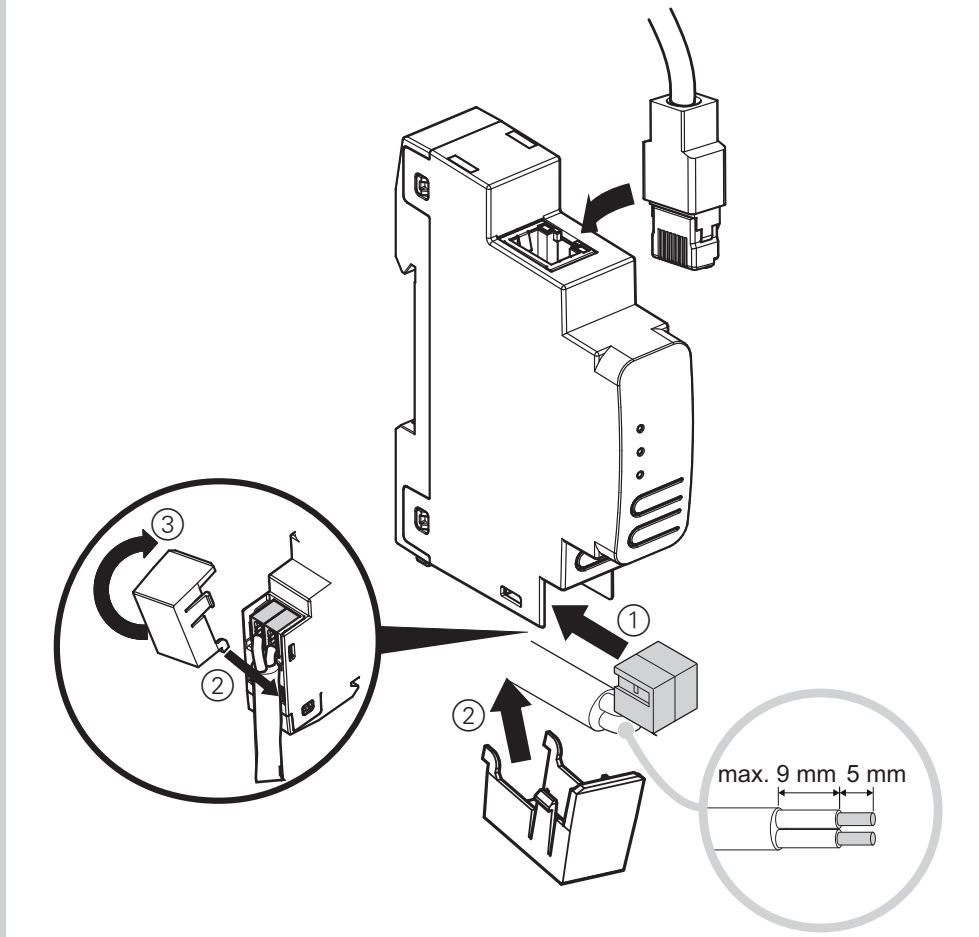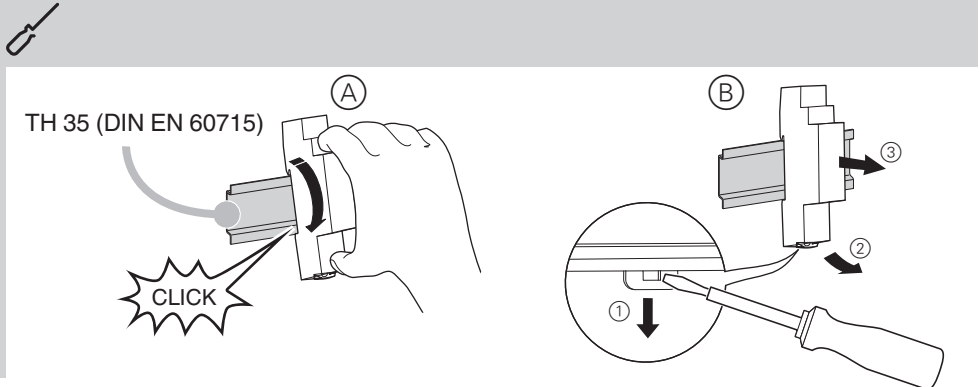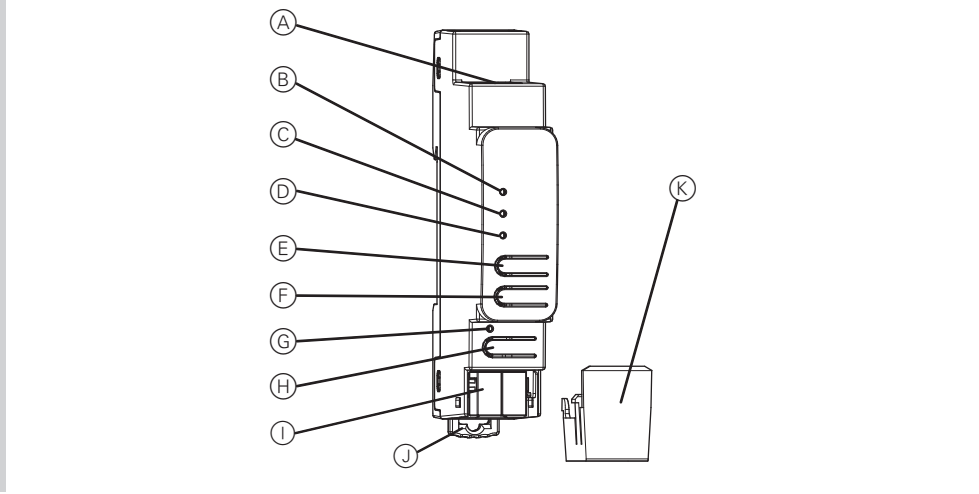

**Schneider Electric Industries SAS**


Para perguntas técnicas, queira contactar o Centro de Atendimento ao Cliente do seu país.

se.com/contact


Acerca deste documento

Pode encontrar neste documento todas as informações necessárias para uma instalação segura.

Estão disponíveis informações mais detalhadas sobre o produto na Internet -> Consulte o código QR.



Para a sua segurança



**PERIGO**  
**PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOÇÃO OU ARCO ELÉTRICO**

A instalação elétrica segura deve realizar-se apenas por profissionais especializados. Os profissionais especializados devem provar que possuem conhecimentos aprofundados nas seguintes áreas:

- Ligação a redes de instalação
- Ligação de vários dispositivos elétricos
- Instalação de cabos elétricos
- Ligação e conexão de redes KNX
- Ligação e conexão de redes LAN
- Normas de segurança, regulamentos e regras de cablagem locais


O incumprimento destas instruções tem como consequências a morte ou ferimentos graves.

**Conhecer o dispositivo**

A Router IP SpaceLogic KNX permite o reencaaminhamento de telegramas KNX entre diferentes linhas através de uma LAN (IP) como um rápido backbone. O dispositivo também pode ser usado como uma interface de programação entre um PC e o bus KNX.

O dispositivo suporta Segurança KNX e frames longos.

Ligações e elementos de operação

→ 

A Conector Ethernet/LAN

B LED IP (multicolor)

C LED de modo (multicolor)

D LED KNX (multicolor)

E Botão: Pass GA (Reencaminhamento de telegramas endereçados a grupos)

F Botão: Pass IA (Reencaminhamento de telegramas endereçados individualmente)

G LED de programação (vermelho)


H Botão para modo de programação

I Conector de bus KNX

J Alavanca de desbloqueio para desmontagem


K Tampa do Cabo

Instalação e ligação

→ 


A A instalar


B A remover



**AVISO**  
**Perigo de morte devido a choque elétrico. O dispositivo pode ser danificado.**

A distância de segurança deve ser garantida de acordo com IEC 60664-1. Deve haver, pelo menos, 4 mm entre os núcleos individuais do cabo de alimentação de 230 V e a linha KNX ⚠.






**AVISO**  
**Risco de morte por choque elétrico**

Instale apenas dispositivos com, pelo menos, isolamento básico junto ao dispositivo.


A não observação desta instrução pode resultar em morte ou ferimentos graves.



**Nota**

A instalação de cabos de comunicação para tecnologias de informação deve ser garantida em conformidade com a norma DIN EN 50174.

A não observação destas instruções pode resultar em danos nos dispositivos ou interferir na comunicação.

→ 

**A ligar**

**Utilizar como acoplador de área e acoplador de linha**

Exemplo: Áreas 1 com as linhas 1.1, 1.2 e 2.1

A Interruptor

B Instalação LAN

C Router IP KNX como acoplador de área (1.0.0)

D Router IP KNX como acoplador de linha (2.1.0)

1.1.0 Acoplador de linha KNX (TP)

1.2.0

X.Y.Z Dispositivo de bus

U Fonte de alimentação

**Informação técnica**


Alimentação de corrente: via bus KNX, < 20 mA

Ligação LAN: Conector RJ45

KNX: Terminal de ligação do bus

Dimensões (CxLxP): 100x18x66 mm

Largura do dispositivo: 1 módulo = 18 mm



Separar o dispositivo do restante lixo doméstico colocando-o num ponto de recolha oficial. A reciclagem profissional protege o ambiente e as pessoas de possíveis efeitos prejudiciais.

**Schneider Electric Industries SAS**

Para perguntas técnicas, queira contactar o Centro de Atendimento ao Cliente do seu país.

se.com/contact


pl

SpaceLogic KNX Routera IP Szyrna DIN


Informacje o tym dokumencie

W tym dokumencie można znaleźć wszystkie informacje wymagane do bezpiecznej instalacji.

Więcej informacji na temat produktów dostępnych jest w Internecie -> Zobacz kod QR.



Zachowanie bezpieczeństwa



**UWAGA**  
**NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAZENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA EKSPLOZJI LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO**

Montaż może być wykonywany w sposób bezpieczny jedynie przez wykwalifikowanych pracowników. Kwalifikowani pracownicy powinni wykazywać się dokładną znajomością w następujących dziedzinach:

- Wykonywanie podłączeń do sieci instalacyjnych
- Montaż okablowania elektrycznego
- Łączenie kilku urządzeń elektrycznych
- Łączenie okablowania elektrycznego
- Łączenie i tworzenie sieci KNX
- Łączenie i tworzenie sieci LAN
- Normy bezpieczeństwa, miejscowe przepisy i zasady dotyczące okablowania


Niestosowanie się do tych zaleceń może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

**Opis urządzenia**

SpaceLogic KNX Routera IP umożliwia przekazywanie telegramów KNX między różnymi liniami poprzez sieć LAN (IP) jako szybką sieć szkieletową. Urządzenie może być również wykorzystywane jako interfejs programowania pomiędzy komputerem PC a magistralą KNX.

Urządzenie obsługuje zabezpieczenia KNX i długie ramki.

Połączenia i elementy obsługowe

→ 

A Złącze Ethernet/LAN

B Dioda LED IP (wielokolorowa)

C Dioda LED trybu (wielokolorowa)

D Dioda LED KNX (wielokolorowa)

E Przycisk: Pass GA (Przekazywanie telegramów z adresowanych do grupy)

F Przycisk: Pass IA (Przekazywanie telegramów z adresowanych indywidualnie)

G Dioda LED programowania (czerwona)


H Przycisk trybu programowania

I Złącze magistrali KNX

J Dźwignia zwalniająca do demontażu


K Osłona przewodu

Montaż i podłączenie

→ 


A Instalowanie


B Usuwanie



**OSTRZEŻENIE**  
**Ryzyko śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym. Możliwość uszkodzenia urządzenia.**

Należy zapewnić odstęp bezpieczeństwa zgodnie z IEC 60664-1. Należy zachować odległość co najmniej 4 mm pomiędzy poszczególnymi rdzeniami przewodu 230 V i linii KNX ⚠.






**OSTRZEŻENIE**  
**Ryzyko śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym.**

Instalować tylko urządzenia z przynajmniej podstawową izolacją obok urządzeń.


Nieprzestrzeganie tego polecenia może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.



**Uwaga**

Należy zapewnić instalację okablowania komunikacyjnego dla technologii informatycznej zgodnie z normą DIN EN 50174.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować uszkodzenie urządzeń lub zakłócenia komunikacji.

→ 

**Podłączenie**

**Użycie jako sprzęgło obszarowe i liniowe**

Przykład: Obszar 1 z liniami 1.1, 1.2 i 2.1

A Przelącznik

B Instalacja LAN

C Router KNX IP jako sprzęgło obszarowe (1.0.0)


D Router KNX IP jako sprzęgło liniowe (2.1.0)

1.1.0 Sprzęgło liniowe KNX (TP)

X.Y.Z Urządzenie magistrali

U Zasilanie

Dane techniczne	
Zasilanie:	poprzez magistralę KNX, < 20 mA
Podłączenie LAN:	złącze RJ45
KNX:	kostka magistralna
Wymiary (dł. x szer. x gł.):	100x18x66 mm
Szerokość urządzenia:	1 moduł = 18 mm

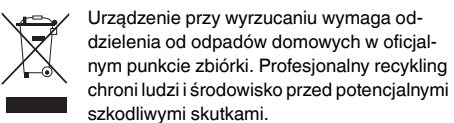

**Schneider Electric Industries SAS**

W razie pytań natury technicznej prosimy o kontakt z naszym centrum obsługi klienta.

se.com/contact


hu

SpaceLogic KNX IP útválasztó DIN sín


A dokumentumról

A biztonságos telepítéshez szükséges összes információ megtalálható ebben a dokumentumban.

Részletebb termékinformáció található az interneten -> lásd a QR kódot.



Az Ön biztonsága érdekében



**VIGYÁZAT**  
**ÁRAMÚTÉS, ROBBANÁS VAGY VILLAMOS ÍV VESZÉLYE**

A biztonságos villamos telepítés kizárólag képzett szakemberek által hajtható végre. A képzett szakembereknek bizonyítaniuk kell, hogy rendelkeznek alapvető ismeretekkel a következő területeken:

- szerelőhálózathoz történő csatlakoztatás
- több villamos készülék csatlakoztatása
- villamos vezetékek fedtetése
- KNX-hálózatok csatlakoztatása és létrehozása
- LAN-hálózatok csatlakoztatása és létrehozása
- biztonsági szabványok, helyi huzalozási előírások és rendeletek


Az említett utasítások figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérülést von maga után.

**Az eszköz ismertetése**

A SpaceLogic KNX IP útválasztó gyors gerinchálózatként lehetővé teszi a KNX-távíratok továbbítását különböző vonalak között egy LAN-on (IP) keresztül. A készülék programozási interfészként is használható a PC és a KNX-busz között.

Az eszköz támogatja a KNX biztonságot és a longframe-eket.

Csatlakozások és kezelőelemek

→ 

A Ethernet/LAN csatlakozó

B IP LED (többszínű)

C LED mód (többszínű)

D KNX LED (többszínű)

E Gomb: Pass GA (csoport címzett táviratainak továbbítása)

F Gomb: Pass IA (egyedileg címzett táviratok továbbítása)

G Programozási LED (piros)


H Programozási mód gombja

I KNX buszcsatlakozó

J Kioldókar a szét szereléshez


K Kábelfedél

Telepítés és csatlakoztatás

→ 


A Telepítés


B Eltávolítás



**FIGYELMEZTETÉS!**  
**Fennáll a halálos áramütés kockázata! A készülék károsodhat.**

A biztonsági távolságot az IEC 60664-1 előírásával összhangban biztosítani kell. A 230 V-os tápkábel egyes magjai és a KNX ⚠ vonal között legalább 4 mm távolságnak kell lennie.






**FIGYELMEZTETÉS**  
**Áramütés kockázata.**

Csak olyan készülékeket telepítsen a készülék mellé, amely legalább alapszigeteléssel rendelkezik.


Ennek az utasításnak a figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérülést okozhat.



**Megjegyzés**

Az információtechnológiához szükséges kommunikációs kábelezés beszerelését a DIN EN 50174 szabványnak megfelelően szavatolni kell.

Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása az eszközök károsodását okozhatja, vagy zavarhatja a kommunikációt.

→ 

**Csatlakozás**

**Tartomány- és vonalcsatlakozóként való használat**

Példa: 1. tartományok 1.1, 1.2 és 2.1 vonallal

A Kapcsoló

B LAN telepítés

C KNX IP-útválasztó tartománycsatlakozóként (1.0.0)


D KNX IP-útválasztó vonalcsatlakozóként (2.1.0)

1.1.0, 1.2.0 KNX vonalcsatlakozó (TP)

X.Y.Z Buszrészvető

U Tápellátás

Műszaki adatok	
Tápellátás:	KNX buszon keresztül, < 20 mA
Csatlakoztatás LAN:	RJ45 csatlakozó
KNX:	Busz-csatlakozóegység
Méret (HxSzxM):	100x18x66 mm
Eszköz szélessége:	1 modúl = 18 mm

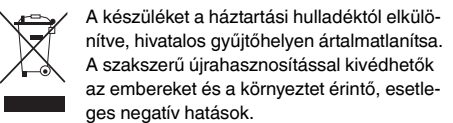

**Schneider Electric Industries SAS**

Műszaki problémák esetén vegye fel a kapcsolatot az Ön országában működő ügyfélszolgálatunkkal.

se.com/contact


ro

SpaceLogic KNX Router IP Șină DIN


Despre acest document

Puteți găsi în acest document toate informațiile necesare pentru instalarea în siguranță.

Pe internet sunt disponibile informații suplimentare detaliate despre produs -> vezi codul QR.



Pentru siguranța dumneavoastră



**PERICOL DE ELECTROCUTARE, EXPLOZIE SAU FORMARE DE ARC ELECTRIC**

Instalarea electrică în condiții de siguranță se va executa doar de personal calificat. Personalul calificat trebuie să dispună de cunoștințe aprofundate în următoarele domenii:

- Conectarea rețelei rețelele electrice
- Conectarea mai multor dispozitive electrice
- Montarea cablurilor electrice
- Conectarea și realizarea rețelelor KNX
- Conectarea și realizarea rețelelor LAN
- Norme de siguranță, normele și regulamentele locale de cablare


Nerespectarea acestor instrucțiuni, poate duce la moarte sau provocarea unor leziuni grave.

**Familiarizarea cu dispozitivul**

SpaceLogic KNX Router IP permite redirectionarea telegramelor KNX între diferite linii prin LAN (IP) ca rețea generală rapidă. Dispozitivul poate fi utilizat și ca interfață de programare între un PC și magistrala KNX.

Dispozitivul acceptă securitatea KNX și cadre lungi.

Conexiuni și elemente de operare

→ 

A Conector Ethernet/LAN

B LED IP (multicolor)

C LED mod (multicolor)

D LED KNX (multicolor)

E Buton: Pass GA (Redirecționare telegrama adresate grupului)

F Buton: Pass IA (Redirecționare telegrama adresate individual)

G LED programare (roșu)


H Buton pentru mod de programare

I Conector magistrală KNX

J Manetă de eliberare pentru demontare


K Capac de cablu

Instalare și conectare

→ 


A Instalare


B Eliminare



**AVERTISMENT**  
**Pericol de moarte prin electrocutare. Dispozitivul se poate deteriora.**

Distanța de siguranță trebuie să fie asigurată în conformitate cu IEC 60664-1. Trebuie să existe cel puțin 4 mm între conductori individuali ai cablului de alimentare de 230 V și de linie KNX ⚠.






**AVERTISMENT**  
**Pericol de moarte prin electrocutare.**

Instalați doar dispozitive cu cel puțin cu izolația de bază lângă dispozitiv.


Nerespectarea acestor instrucțiuni va duce la deces sau vătămare gravă.



**Notă**

Instalarea cablajului de comunicații pentru tehnologia informației trebuie garantată în conformitate cu DIN EN 50174.

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la deteriorarea dispozitivului sau poate interfera cu comunicarea.

→ 

**Conectare**

**Utilizare drept cuplor pentru zonă și cuplor pentru linie**

Exemplu: Zonă 1 cu liniile 1.1, 1.2 și 2.1

A Comutator

B Instalare LAN

C Router KNX IP drept cuplor pentru zonă (1.0.0)

D Router KNX IP drept cuplor pentru linie (2.1.0)

1.1.0, 1.2.0 Cuplor pentru linie KNX (TP)

X.Y.Z Dispozitiv magistrală

U Sursă de alimentare

**Date tehnice**


Sursă de alimentare: prin magistrala KNX, < 20 mA

Conectare LAN: Conector RJ45

KNX: Terminal de conectare bus

Dimensiuni (LxIxA): 100x18x66 mm

Lățimea dispozitivului: 1 modул = 18 mm



**Schneider Electric Industries SAS**

Dacă aveți întrebări tehnice, contactați Centrul de Asistență Client din țara dumneavoastră.

se.com/contact


el

SpaceLogic KNX δρομολογητή IP Ράγα DIN


Σχετικά με αυτό το έγγραφο

Σε αυτό το έγγραφο μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ασφαλή εγκατάστασή.

Περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες για το προϊόν διατίθενται στο διαδίκτυο -> βλέπε κώδικα QR.



Για τη δική σας ασφάλεια



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**  
**ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΛΑΜΠΗΣ ΤΟΞΟΥ**

Η ασφαλής ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένους ηλεκτρολόγους. Οι ειδικευμένοι ηλεκτρολόγοι πρέπει να έχουν ειδικμένες γνώσεις στους εξής τομείς:

- Σύνδεση σε δίκτυα εγκαταστάσεων
- Σύνδεση πολλών ηλεκτρικών συσκευών
- Τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδίων
- Σύνδεση και διαμόρφωση δικτύων KNX
- Σύνδεση και διαμόρφωση δικτύων LAN
- Πρότυπα ασφαλείας, τοπικοί κανόνες και κανονισμοί καλωδώσεων


Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα θανατηφόρους ή σοβαρούς τραυματισμούς.

**Εξοικείωση με τη συσκευή**

Η δρομολογητή SpaceLogic KNX IP επιτρέπει την προώθηση τηλεγραφημάτων KNX μεταξύ διαφορετικών γραμμών μέσω ενός LAN (IP) ως γρήγορη βασική συσκευή. Η συσκευή θα χρησιμοποιηθεί επίσης ως διασύνδεση προγραμματισμού μεταξύ υπολογιστή και Bus KNX.

Η συσκευή υποστηρίζει ασφάλεια KNX και μεγάλα πλαίσια.

Συνδέσεις και στοιχεία χειρισμού

→ 

A Βύσμα Ethernet/LAN

B LED IP (πολύχρωμη)

C LED λειτουργίας (πολύχρωμη)

D LED KNX (πολύχρωμη)

E Κουμπί: Pass GA (Προώθηση των τηλεγραφημάτων με αποδέκτες τις ομάδες)

F Κουμπί: Pass IA (Προώθηση των τηλεγραφημάτων με εξχωριστούς αποδέκτες)

G LED προγραμματισμού (κόκκινη)


H Κουμπί για λειτουργία προγραμματισμού

I Υποδοχή Bus KNX

J Μοχλός απελευθέρωσης για αποσυναρμολόγηση


K Κάλυμμα καλωδίου

Εγκατάσταση και σύνδεση

→ 


A Γίνεται εγκατάσταση


B Αφαίρεση



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**  
**Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία. Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά.**

Πρέπει να διασφαλίζεται το διάκενο ασφαλείας κατά IEC 60664-1. Πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 4 mm μεταξύ των μεμονωμένων πυρήνων του καλωδίου τροφοδοσίας 230 V και της γραμμής KNX ⚠.






**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**  
**Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία.**

Τοποθετείτε μόνο συσκευές με τουλάχιστον βασική μόνωση δίπλα στη συσκευή.


Η μη τήρηση αυτής της οδηγίας μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.



**Σημείωση**

Η εγκατάσταση καλωδίωσης επικοινωνιών για την τεχνολογία πληροφοριών πρέπει να διασφαλίζεται κατά DIN EN 50174.

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις συσκευές ή να παρεμβείσει στις επικοινωνίες.

→ 

**Γίνεται σύνδεση**

**Χρήση ως ζεύκτης περιοχής και ζεύκτης γραμμής**

Παράδειγμα: Περιοχές 1 με γραμμές 1.1, 1.2 και 2.1

A Διακόπτης

B Εγκατάσταση LAN

C Δρομολογητής KNX IP ως ζεύκτης περιοχής (1.0.0)


D Δρομολογητής KNX IP ως ζεύκτης γραμμής (2.1.0)

1.1.0, 1.2.0 Ζεύκτης γραμμής KNX (TP)

X.Y.Z Συσκευή Bus

U Τροφοδοσία ρεύματος

Τεχνικά δεδομένα	
Ηλεκτρική τροφοδοσία:	μέσω Bus KNX, < 20 mA
Σύνδεση LAN:	βύσμα RJ45
KNX:	Ακροδέκτης σύνδεσης Bus
Διαστάσεις (ΜxΠxΒ):	100x18x66 mm
Πλάτος συσκευής:	1 μονάδα = 18 mm

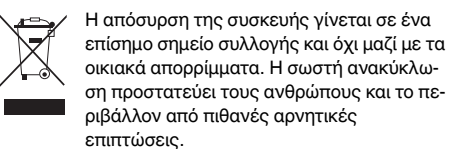

**Schneider Electric Industries SAS**


Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας.

se.com/contact

GDE12273-01 12/21







SpaceLogic KNX IP Router DIN Rail



MTN6500-0103



https://go2se.com/ref=MTN6500-0103

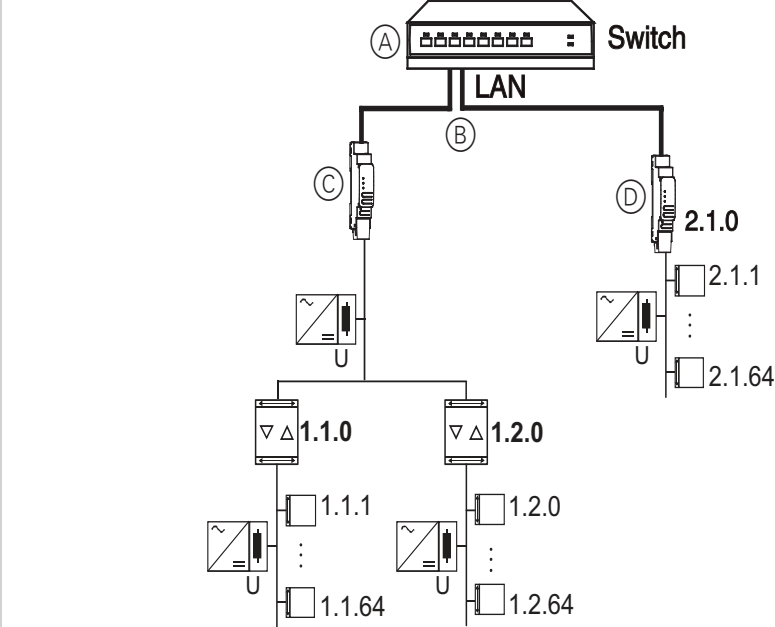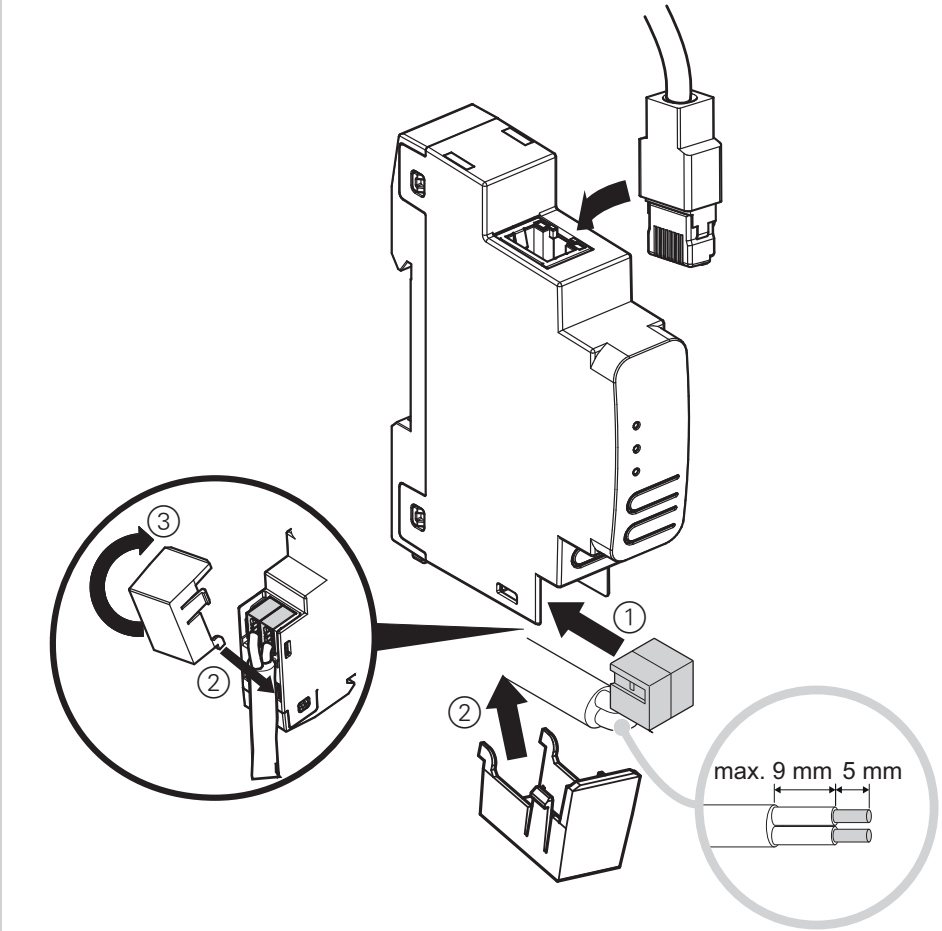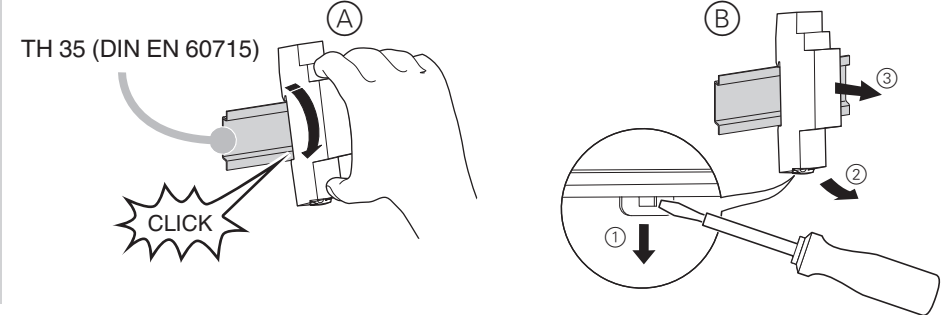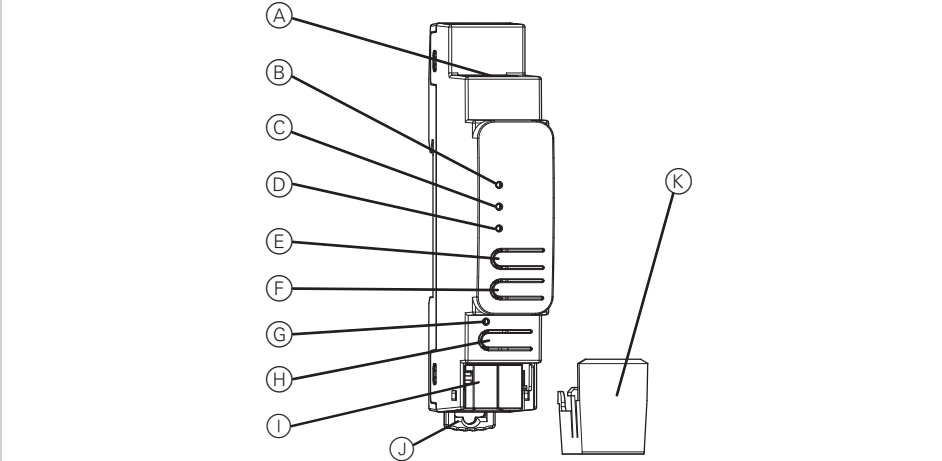

SpaceLogic KNX IP-маршрутизатора DIN-рейка

Об этом документе

В этом документе содержится вся информация, необходимая для безопасной установки.

Более подробную информацию об изделии можно найти в интернете -> см. QR-код.

Техника безопасности

ОПАСНО  
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ДУГОВОГО ПРОБОЯ

Установка электрооборудования должна выполняться только квалифицированными специалистами с соблюдением правил техники безопасности. Квалифицированные специалисты должны иметь подтвержденную квалификацию в следующих областях:

- подключение к электрическим сетям;
- соединение электрических устройств;
- прокладка электрических кабелей;
- подключение и наладка сетей KNX.
- подключение и наладка сетей LAN.
- правила техники безопасности, местные нормы и правила электромонтажа.

Неолюднение этих указаний приводит к смерти или серьезным травмам.

Ознакомление с устройством

IP-маршрутизатора SpaceLogic KNX позволяет пересылать телеграммы KNX между различными линиями по локальной сети (IP), используемой в качестве опорной. Устройство также используется как интерфейс программирования между ПК и шиной KNX.

Устройство поддерживает KNX Security и длинные кадры.


Разъемы и элементы управления

- 
- A Соединитель Ethernet/LAN
  - B Светодиод IP (многоцветный)
  - C Светодиод режима (многоцветный)
  - D Светодиод KNX (многоцветный)
  - E Кнопка: Pass GA (пересылка групповых телеграмм)
  - F Кнопка: Pass IA (пересылка отдельных телеграмм)
  - G Светодиод программирования (красный)
  - H Кнопка режима программирования
  - I Разъем шины KNX
  - J Рычаг фиксатора для разборки
  - K Крышка кабеля

Установка и подключение

- 
- A Установка
  - B Снятие

**ОСТОРОЖНО!**  
**Риск смертельного исхода от удара электрическим током. Вероятность повреждения устройства.**  
Необходимо обеспечить безопасный зазор в соответствии с IEC 60664-1. Между отдельными жилами кабеля питания 230 В и линии KNX ⚠ должно быть не менее 4 мм.



**ОСТОРОЖНО!**  
**Риск смертельного исхода от удара электрическим током.**  
При монтаже устройства обязательно использовать как минимум базовую изоляцию рядом с ним. Неолюднение этой инструкции может привести к смерти или серьезным травмам.

**Примечание**  
Монтаж кабелей связи для информационных технологий необходимо выполнять в соответствии с DIN EN 50174.  
Неолюднение этих инструкций может привести к повреждению устройств или помехам в линии связи.



Подключение

**Применение в качестве зонного и линейного соединителя**

Пример: Зоны 1 с линиями 1.1, 1.2 и 2.1

- A Переключатель
  - B Установка в локальной сети
  - C IP-маршрутизатор KNX в качестве зонного соединителя (1.0.0)
  - D IP-маршрутизатор KNX в качестве линейного соединителя (2.1.0)
- 1.1.0. Линейный соединитель KNX (TP)  
1.2.0 Подключенное к шине устройство  
X.Y.Z Источник питания

Технические характеристики

Питание: через шину KNX, < 20 мА  
Подсоединение LAN: разъем RJ45  
KNX: соединительная клемма шины  
Размеры (ДхШхГ): 100x18x66 мм  
Ширина устройства: 1 модуль = 18 мм

Температура для ...  
... работы от -5 до +45 °C  
... хранения от -25 до +70 °C  
... транспортировки от -25 до +70 °C

Утилизацию устройства выполнять отдельно от бытовых отходов в официально установленных пунктах сбора. Профессиональная вторичная переработка защищает людей и окружающую среду от возможных негативных воздействий.

Schneider Electric Industries SAS

**RU** Соответствует техническим регламентам «О безопасности низковольтного оборудования», «Об электромагнитной совместимости»  
Дата изготовления: смотрите на общей упаковке: год/неделя/день недели  
Страна-изготовитель: Германия  
Срок хранения: 3 года  
Гарантийный срок: 18 месяцев  
При обнаружении неисправности во время гарантийного срока и после его окончания обращаться в региональный Центр Поддержки Клиентов Schneider Electric.  
Уполномоченный поставщик в РФ:  
АО «Шнейдер Электрон»  
Адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1  
Тел. +7 (495) 777 99 90  
Факс +7 (495) 777 99 92  
se.com/ru/ru/



**KZ** «С Теменвольтты құрал-жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»», «Электрмагнитті сәйкестік туралы»» техникалық регламенттерге сәйкес келеді  
Дайындалған мерзімі: жалпы орамдағы мерзімді қараңыз: жыл/апта/аптаның күні  
Жасалған: Германияда  
Сақтау мерзімі: 3 года  
Кепілдік мерзімі: 18 ай  
Кепілдік мерзімі барысында және ол аяқталғаннан кейін аяу анықталған жағдайда, Schneider Electric Аймақтық тұтынушыларды қолдау орталығына жүгіну керек  
Уәкіл жеткізуші Қазақстан республикасында:  
«ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК» ЖШС  
Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Достық даң., «Кен Дала» Бизнес Орталығы, 5-ші қабат.  
Тел.: +7 (727) 357 23 57  
Факс.: +7(727) 357 24 39  
se.com/kz/ru/



SpaceLogic KNX IP 路由器 DIN 导轨

关于本文件

您可以在本文档中找到安全安装所需的所有信息。  
请通过互联网查看更多详细产品信息 -> 见二维码。



为了您的安全

**危险**  
**触电、爆炸或电弧闪光危险**  
必须由熟练的专业人员进行安全电气安装。熟练的专业人员必须证实要在以下领域拥有渊博的知识：

- 连接设备网络
- 连接多个电气设备
- 电缆的敷设
- 连接和建立 KNX 网络
- 连接和建立 LAN 网络
- 安全标准、本地布线规则和规范

如不遵守这些说明将导致死亡或严重人身伤害。

了解设备

SpaceLogic KNX IP 路由器 KNX 电报能够通过局域网 (IP)，作为快速骨干网在不同线路之间转发。该设备还用作 PC 和 KNX 总线之间的编程接口。  
设备支持 KNX Security 和长帧。


连接和操作元件

- 
- A 以太网 / 局域网连接器
  - B IP LED ( 多色 )
  - C 型号 LED ( 多色 )
  - D KNX LED ( 多色 )
  - E 按钮 : Pass GA ( 转发组寻址电报 )
  - F 按钮 : Pass IA ( 转发单独寻址电报 )
  - G 编程 LED ( 红色 )
  - H 编程模式按钮
  - I KNX 总线连接器
  - J 用于拆卸的释放杆
  - K 电缆盖

安装和连接

- 
- A 安装
  - B 清除

**警告**  
**触电致死的风险。设备可能损坏。**  
必须根据 IEC 60664-1 保证安全间隙。230 V 电源电缆的各个内核与 KNX 线 ⚠ 之间必须至少有 4 mm。



**警告**  
**触电致死的风险。**  
仅在设备旁安装至少具有基本绝缘的设备。不遵守此说明可能会导致死亡或严重受伤。

**注**  
必须根据 DIN EN 50174 确保信息技术通讯电缆的安装。  
不遵守这些说明可能会导致设备损坏或通讯干扰。



连接

用作区域耦合器和线路耦合器

示例：具有线路 1.1、1.2 和 2.1 的区域 1

- A 切换
- B 局域网安装
- C KNX IP 路由器作为区域耦合器 (1.0.0)
- D KNX IP 路由器作为线路耦合器 (2.1.0)

1.1.0 KNX 线路耦合器 (TP)  
1.2.0  
X.Y.Z 总线设备  
U 电源

技术参数

电源：通过 KNX 总线，< 20 mA  
连接  
局域网：RJ45 连接器  
KNX：总线连接端子  
尺寸 ( 长 x 宽 x 深 )：100x18x66 mm  
设备宽度：1 模块 = 18 mm

在官方指定的回收点按照非生活垃圾对设备分别进行废物处理。专业回收可保护人及环境不受潜在的负面影响。

施耐德电子工业有限公司

如果有技术上的问题，请与您所在国家的客户服务中心联系。  
se.com/contact